



# ВЕСТНИК

## Марикоммунэнерго

№ 73 (88) Июнь, июль, август, 2026

Официальный сайт: [www.marike.ru](http://www.marike.ru)

Корпоративное издание АО «Марикоммунэнерго» г.Йошкар-Ола

### Читайте в номере



стр. 1

### С днём знаний!



стр. 2

### Рабочие новости



стр. 3-7

### Новости филиалов



стр. 8-9

### Противоаварийная тренировка



стр. 9-10


### Наши люди



стр. 10

### Юбиляры

### С Днём знаний!

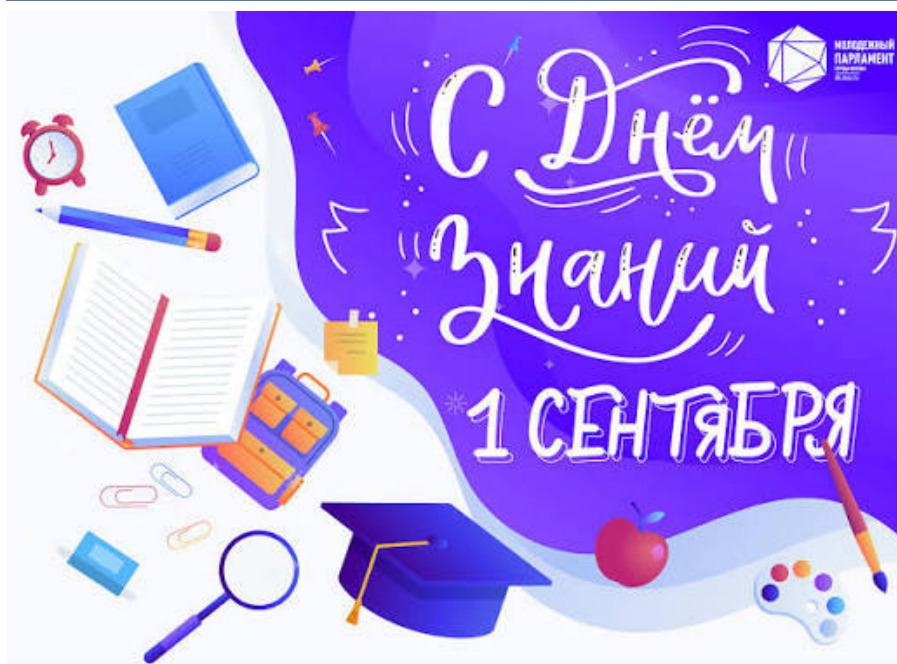

1 сентября — особенный день, с которого начинается новый учебный год. Для школьников это время новых открытий, встреч с друзьями, интересных уроков и важных достижений, а для родителей и педагогов — возможность вновь поддержать детей на пути к знаниям и новым вершинам.

Особое волнение 1 сентября испытывают первоклассники, для которых начинается новый, важный этап жизни. Первый звонок, первый учитель, новый портфель — эти моменты остаются в памяти на долгие годы.

Желаем школьникам интересных открытий, хороших оценок, верных

друзей и уверенности в своих силах! Учителям — терпения, вдохновения и благодарных учеников, а родителям — радости за успехи своих детей и семейного благополучия.

Пусть новый учебный год будет наполнен знаниями, яркими событиями и добрыми воспоминаниями!

### Рабочие новости

#### Подготовка к отопительному сезону продолжается



Пока жители Республики Марий Эл наслаждаются летними днями, коллектив АО «Марикоммунэнерго» уже готовится к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов.

На сегодняшний день на объектах предприятия выполняется большой комплекс мероприятий. После гидравлических испытаний специалисты устраняют выявленные повреждения, заменяют изношенные участки трубопроводов, ремонтируют котлы, насосное и газовое оборудование, проводят необходимые работы по содержанию зданий и сооружений.

В головном подразделении предприятия продолжается техническое перевооружение объектов теплоснабжения. В поселке Юрино на котельной № 1801 заменен конвективный пучок котла. На котельной № 1803 в поселке Марьино устанавливается новое насосное оборудование.

В рамках инвестиционной программы продолжается реконструкция котельной № 1108 в поселке Зеленогорск с переводом на газообразное топливо. Реализация проекта позволит повысить эффективность работы объекта и снизить влияние на окружающую среду.

На котельной № 1110 в поселке Залесный выполнена замена дымовых труб и установлены современные дымососы. Модернизация также ведется на котельной № 0804 в поселке Куженер с заменой устаревшего оборудования.

Продолжается обновление тепловых сетей. В Оршанском и Советском районах выполняется замена изношенных участков трубопроводов с применением современных материалов, рассчитанных





на длительный срок эксплуатации.

Значительный объем работ выполняется и в филиалах предприятия. В филиале «Северо-Восточные тепловые сети» завершены строительно-монтажные работы по модернизации котельной № 1202 в поселке Новый Торъял, продолжается реконструкция тепловой сети от котельной № 1401 в поселке Параньга, завершается автоматизация котельной № 1502 в поселке Горняк.

В филиале «Козьмодемьянские тепловые сети» обновляются наиболее изношенные участки тепловых сетей, проводится обслуживание тепловых пунктов и узлов учета, поэтапно вводится в эксплуатацию котел № 5 котельной № 0508. Особое внимание уделяется объектам, обеспечивающим теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений.

Подготовка к отопительному сезону — это ежедневный труд специалистов АО «Марикоммунэнерго». За каждым выполненным мероприятием стоит профессионализм и слаженная работа нашего коллектива. Наша главная задача остается неизменной — обеспечить жителей Республики Марий Эл надежным, качественным и бесперебойным теплоснабжением в предстоящий отопительный сезон.



**Подготовка к отопительному сезону — одна из важнейших задач для обеспечения стабильного и бесперебойного теплоснабжения жителей республики.**



В настоящее время специалисты АО «Марикоммунэнерго» проводят плановые работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования котельных.



В рамках подготовки выполняется комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности работы систем теплоснабжения в осенне-зимний период. Специалисты проводят технический осмотр оборудования, проверяют герметичность газопроводов и соединений, осуществляют настройку систем газоснабжения, а также выполняют ремонт и обслуживание оборудования котельных. Все мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком подготовки к отопительному сезону.

Своевременное проведение ремонтных работ позволяет обеспечить стабильную и бесперебойную подачу тепла жителям республики в холодное время года.



**Лето — время активной подготовки к отопительному сезону**



В АО «Марикоммунэнерго» завершили гидропневматическую промывку и дезинфекцию тепловых сетей котельной № 1301 в посёлке Оршанка. Работы проведены с использованием специального оборудования и дезинфицирующих средств.

Гидропневматическая промывка — важный этап подготовки к отопительному сезону. Она позволяет очистить трубопроводы и системы отопления от накопившихся загрязнений и обеспечить их надёжную работу в осенне-зимний период. После завершения специалисты провели контрольный осмотр тепловых сетей, подтвердив успешное выполнение промывки и дезинфекции.

В посёлке Оршанка используется открытая система отопления, поэтому качество воды зависит как от работы предприятия, так и от своевременной и качественной промывки внутридомовых сетей управляющей организацией.

Начальник ТСР-2 Фейгин Игорь Романович отметил, что подготовка к новому отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего — с середины мая. За этот период специалисты заменили изношенные участки тепловых сетей, провели текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.

Подготовка к отопительному сезону продолжается.






## Подготовка к отопительному сезону в Медведевском районе



В Медведевском районе продолжается подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов. На обслуживании АО «Марикоммунэнерго» в Медведевском районе находятся 22 котельные и 3 центральных тепловых пункта. В межотопительный период на объектах проводится комплекс плановых мероприятий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения.



Одним из важнейших этапов подготовки стали гидравлические испытания тепловых сетей. Они позволяют проверить трубопроводы на прочность и плотность, выявить слабые участки и своевременно провести необходимые ремонтные работы.

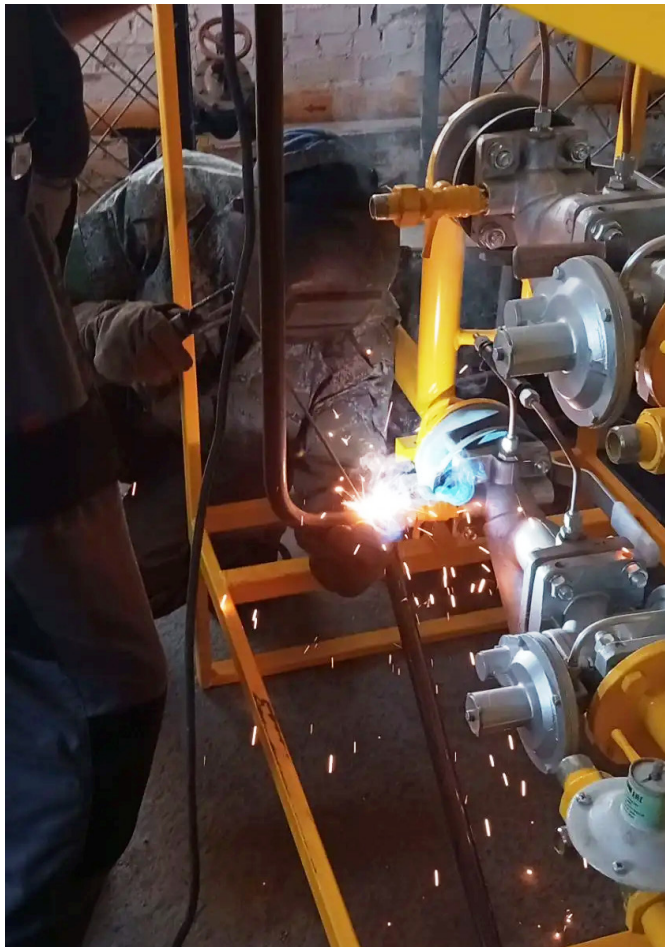

По результатам испытаний специалисты предприятия выполнили замену поврежденных участков сетей горячего водоснабжения.

Кроме того, продолжается реконструкция котельной № 1012 д. Новое Комино. На объекте ведутся работы по установке современных газовых котлов и нового газового оборудования, что позволит повысить эффективность и надежность работы котельной.

Как отметил начальник ТСП-1 Сергей Евгеньевич Чернов, подготовка к осенне-зимнему периоду ведется в плановом режиме и находится на постоянном контроле. Все мероприятия направлены на то, чтобы жители Медведевского района были обеспечены качественным и бесперебойным теплоснабжением в отопительный сезон.

## Северо-Восточные тепловые сети

### Подготовка к отопительному сезону



В филиале АО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети» продолжается комплекс мероприятий



по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов. Сразу после завершения предыдущего отопительного периода специалисты приступили к ремонтным и профилактическим работам, от качества которых напрямую зависит надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в зимние месяцы.

Одним из важных этапов подготовки стали гидравлические испытания тепловых сетей. По их результатам было выявлено 37 повреждений трубопроводов, из которых на сегодняшний день устранено 26. На отдельных участках выполнена частичная и полная замена труб.

В соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов практически завершены работы на котельных филиала. Проведен текущий и капитальный ремонт котлов, насосного оборудования, дымососов, газового оборудования, выполнен ремонт тепловой изоляции на участках тепловых сетей и другие необходимые мероприятия, направленные на обеспечение надежной работы оборудования.

Завершены строительно-монтажные работы по модернизации котельной № 1202 в п. Новый Торъял, где произведена замена конвективного пучка котла № 2.

Продолжается реконструкция тепловой сети от ТК-69 до ЦТП-4 (I очередь) от котельной № 1401 в п. Параньга. На сегодняшний день полностью смонтированы опоры трубопровода и выполнена укладка труб на прямых участках трассы.

В ходе подготовки получены положительные заключения экспертизы промышленной безопасности здания





котельной, дымовых труб, котлов и газового оборудования, что подтверждает их соответствие требованиям безопасной эксплуатации.

В ближайшее время планируется завершить модернизацию котельной № 1502 в п. Горняк. Проект предусматривает полный перевод оборудования на автоматический режим работы. Все необходимые материалы и оборудование уже приобретены, ведутся монтажные работы.

Особое внимание уделено обеспечению топливом. В филиале эксплуатируется одна котельная, работающая на твердом топливе, — котельная № 1404 в селе Илеть.

Подготовка объектов теплоснабжения продолжается в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день оформлено около 60 % паспортов готовности котельных. Специалисты филиала завершают оставшиеся работы, чтобы с наступлением холодов обеспечить надежную и бесперебойную подачу тепловой энергии жителям и социально значимым объектам.

## Противоаварийная тренировка

На базе котельной № 1401 пгт Паранга филиала АО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети»



состоялась плановая противоаварийная тренировка.

В ходе мероприятия отрабатывались: взаимодействие и согласованность действий теплосетевой компании, операторов котельной, диспетчерских служб, аварийной бригады, ЕДДС и администрации района; готовность спецтехники, аварийного запаса материалов и автономных источников электроснабжения; навыки сокращения времени локализации аварии и восстановления теплоснабжения.

Участники получили вводную, максимально приближенную к реальной нештатной ситуации, и успешно ее отработали.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Действия персонала и взаимодействующих структур признаны слаженными и профессиональными. Тренировка подтвердила готовность сил и средств к оперативному реагированию и обеспечению надежности теплоснабжения в осенне-зимний период.

## Звениговские тепловые сети

### Подготовка к отопительному сезону продолжается



В филиале АО «Марикоммунэнерго» «Звениговские тепловые сети» продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Сейчас специалисты работают сразу по нескольким направлениям, чтобы к началу холодов котельные и тепловые сети были готовы к стабильной и надежной работе.

В посёлке Приволжский Волжского муниципального округа завершены работы на 70-метровом участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-



11, расположенном между домами № 4 и № 6 по улице Мира. Проведённые мероприятия позволят обеспечить надёжную работу участка тепловой сети в предстоящий отопительный период.

Особое внимание уделяется и состоянию оборудования котельных. Теплоэнергетики проводят техническое обследование котлов, насосов, теплообменников и других элементов системы, при необходимости выполняются ремонт и замена изношенных деталей.



В посёлке Кленовая Гора проведён демонтаж котельной № 0405, вместо неё установлена новая блочно-модульная котельная. Сейчас на объекте продолжают монтажные работы и подключение оборудования к внешним тепловым сетям. После ввода в эксплуатацию новая котельная повысит надёжность и эффективность теплоснабжения.

Продолжаются работы и в Звенигово. В котельной № 0614 ремонтируют кровлю. Специалисты демонтировали разрушенные элементы, проводят герметизацию мест примыкания и швов, приводят в порядок водостоки и отливы.

Тем временем готовность объектов филиала к предстоящему отопительному сезону оценивают инспекторы Ростехнадзора. В ходе проверок специалисты уделяют внимание





техническому состоянию оборудования, наличию необходимых ресурсов и выполнению запланированных ремонтных мероприятий.

Все работы, которые выполняют специалисты филиала, направлены на одну общую цель — обеспечить надёжную работу системы теплоснабжения и стабильную подачу тепла жителям в течение всего отопительного сезона.

## ➤ Козьмодемьянские тепловые сети

### Подготовка к ОЗП



Пока лето радует тёплыми днями, в филиале АО «Марикоммунэнерго» «Козьмодемьянские тепловые сети» идёт работа по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Для специалистов предприятия это не просто выполнение производственного плана, а важная задача, от которой зависит надёжное и бесперебойное теплоснабжение жителей города Козьмодемьянска и



Горномарийского района в зимний период.

Одним из ключевых направлений подготовки стала замена участков тепловых сетей, не выдержавших гидравлические испытания. Комплекс работ включает демонтаж изношенных трубопроводов, монтаж новых труб с современными теплоизоляционными материалами, восстановление благоустройства территорий и проведение повторных гидравлических испытаний. Особое внимание уделяется сетям, обеспечивающим теплом социально значимые объекты — школы, детские сады, медицинские учреждения, а также многоквартирные жилые дома.

На сегодняшний день участок по эксплуатации и ремонту тепловых сетей под руководством мастера В. Е. Мочалова уже заменили пять повреждённых участков общей протяжённостью более 300 метров.

Подготовка к зиме не ограничивается только ремонтом тепловых сетей. Под руководством начальника теплосетевого района В. С. Благочиннова, начальника службы КИПиА А. С. Абрамова и мастера по ремонту оборудования и ЦТП А. С. Чеснокова выполняется целый комплекс мероприятий. Специалисты проводят ревизию и ремонт запорно-регулирующей арматуры, обслуживают насосное оборудование, проверяют тепловые пункты и узлы учёта, формируют аварийный запас материалов и оборудования, а также поэтапно вводят в эксплуатацию котёл № 5 котельной № 0508.

Директор филиала С. Л. Мигунов отмечает, что подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле. Комплексный подход, профессионализм коллектива и использование современных технологий позволяют уверенно выполнять все запланированные мероприятия, чтобы отопительный сезон 2026–2027 годов прошёл без сбоев, а тепло своевременно пришло в дома жителей и социальные учреждения города Козьмодемьянска и Горномарийского района.



## День техники безопасности и охраны труда



В филиале АО «Марикоммунэнерго» «Козьмодемьянские тепловые сети» состоялся ежемесячный День техники безопасности и охраны труда.

В мероприятии приняли участие директор филиала Сергей Леонидович Мигунов, главный инженер Олег Владимирович Кудрявцев, специалист по охране труда Татьяна Анатольевна Казукова, руководители подразделений, инженеры и мастера участков.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности, организации безопасного производства работ, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также предупреждения производственного травматизма.

Особое внимание уделено подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Обсуждены мероприятия по проверке технического состояния оборудования, готовности резервных схем и организации безопасного выполнения ремонтных и эксплуатационных работ.

По итогам Дня техники безопасности определены первоочередные задачи, направленные на повышение уровня охраны труда и надёжности эксплуатации объектов теплоснабжения.





## Чистая Волга — общее дело!



Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».



Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.




Сотрудники филиала АО «Марикоммунэнерго» «Козьмодемьянские тепловые сети» во главе с директором Сергеем Леонидовичем Мигуновым вновь присоединились к ежегодной общероссийской акции по очистке берегов Волги.

Участники субботника собрали пластик, пакеты, рыболовные снасти и другой мусор, вернув прибрежной зоне первозданный вид.

Это мероприятие не только улучшило экологическую обстановку, но и стало важным напоминанием для местных жителей о необходимости бережного отношения к природе!

Теперь берег Волги вновь стал

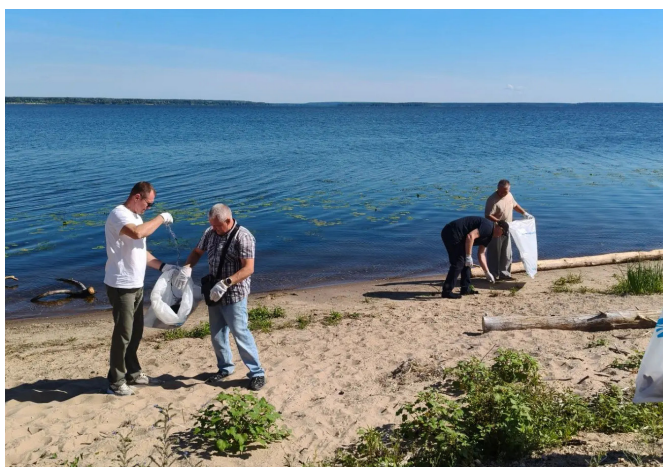

комфортным местом для отдыха!

Благодарим коллектив «Козьмодемьянских тепловых сетей» за неравнодушие и личный вклад в сохранение экологии нашего региона!

## Межведомственная противоаварийная тренировка



В филиале АО «Марикоммунэнерго» «Козьмодемьянские тепловые сети» прошла противоаварийная тренировка. В учении приняли участие специалисты Козьмодемьянских тепловых сетей, коммунальные службы города, представители администрации г. Козьмодемьянска и специалисты Приволжского управления Ростехнадзора. Со стороны Козьмодемьянских ТС ключевые этапы тренировки курировал директор Мигунов Сергей Леонидович, а все организационные вопросы решал



главный инженер Кудрявцев Олег Владимирович. По сценарию возникла условная авария на одном из ключевых участков тепловой сети. Диспетчерская служба оперативно оценила обстановку, бригады выполнили необходимые переключения, чтобы локализовать зону повреждения и не допустить масштабного отключения. Параллельно отработывалось взаимодействие служб: коммунальные службы готовили схемы перераспределения нагрузки, администрация — алгоритмы оповещения, а Ростехнадзор контролировал соблюдение требований промышленной безопасности.

При оперативном разборе действий всех задействованных служб, Сергей Леонидович подчеркнул, что такие тренировки — важная часть подготовки к отопительному сезону: они помогают отработать слаженность действий и сократить время реагирования в реальных нештатных ситуациях. Его напутствие участникам — сохранять высокий уровень готовности и чётко следовать регламентам — стало значимым акцентом всей тренировки и важным этапом по повышению надежности теплоснабжения.





### Противоаварийная тренировка в Горномарийском районе: проверка готовности к отопительному сезону



На территории Горномарийского района прошла плановая противоаварийная тренировка. Её провели специалисты филиала АО «Козьмодемьянские тепловые сети» совместно с администрацией Горномарийского муниципального района, коммунальными службами города Козьмодемьянска и представителями Приволжского управления Ростехнадзора.

Главная задача тренировки — отработать слаженные действия всех служб при возникновении нештатной ситуации на тепловых сетях. По сценарию учений на одном из ключевых участков тепловой сети произошла условная авария. Перед участниками стояла чёткая цель: в кратчайшие сроки локализовать повреждение и не допустить масштабного отключения теплоснабжения в жилых домах и социальных объектах.

Как подчеркнул директор филиала АО «Козьмодемьянские тепловые сети» Сергей Мигунов, такие тренировки — важный элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Они позволяют не



только проверить навыки персонала, но и выявить возможные «узкие места» в организации работ, чтобы заранее скорректировать планы и инструкции.

По завершении учений был проведён детальный разбор действий всех участников. Отмечена высокая степень координации между филиалом теплосетей, администрацией района и надзорными органами. Выявленные в ходе тренировки нюансы будут учтены при актуализации планов ликвидации аварий и инструкций для персонала.

Регулярное проведение подобных мероприятий — гарантия того, что система теплоснабжения будет работать надёжно и стабильно в предстоящий отопительный сезон.

### АО «Марикоммунэнерго» продолжает работу по защите источников питьевого водоснабжения



Качество питьевой воды во многом зависит от надёжной защиты её источников. Поэтому АО «Марикоммунэнерго» на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения.

В пгт Оршанка выполнены работы по определению границ первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения. В выезде приняли участие инженер-химик Мария Феофанова и инженер по охране окружающей среды Ксения Сергеева.



Совместно с аттестованным кадастровым инженером специалисты провели полевые работы с использованием современного спутникового оборудования. В ходе обследования были выполнены инструментальные замеры, уточнено расположение артезианских скважин и определены координаты границ первого пояса зоны санитарной охраны.

По результатам проведенной работы подготовлено графическое описание границ ЗСО.

Определение и регистрация границ зоны санитарной охраны необходимы для установления особого режима использования территории вокруг источника питьевого водоснабжения. Это поможет обеспечить его защиту от возможного загрязнения и сохранить качество питьевой воды для жителей.

АО «Марикоммунэнерго» продолжает системную работу по обеспечению надёжного и безопасного водоснабжения, уделяя особое внимание сохранению природных ресурсов и экологической безопасности.



## 8 Противоаварийная тренировка

### Контроль качества воды



В июле инженер-химик Мария Сергеевна Феофанова совместно с представителями Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу провела плановый отбор проб горячей воды на теплогенерирующих объектах предприятия.

По результатам лабораторных исследований установлено, что все исследованные показатели соответствуют установленным нормативным требованиям.

Регулярный лабораторный контроль позволяет своевременно подтверждать качество горячего водоснабжения и является важным условием надёжной и бесперебойной работы системы теплоснабжения.



### Безопасность всегда должна быть на первом месте



На предприятии АО «Марикоммунэнерго» прошла встреча с представителем «Марийской аварийно-спасательной службы», которая была посвящена вопросам безопасности и обучения сотрудников правильным действиям в экстремальных ситуациях.

Во время встречи спасатель 1-го класса «Марийской аварийно-спасательной службы» Панфилов Павел Анатольевич рассказал о правилах поведения на водоемах, в лесу и оказание первой помощи.

Основные правила безопасности на воде включали в себя купание только в специально оборудованных местах, отказ от заплывов за буйки и ныряния в незнакомых местах. Категорически запрещается плавать в состоянии опьянения, приближаться к судам и устраивать опасные игры, а также находиться в воде при температуре ниже +18°C.

В лесу также существуют определенные правила безопасности, которые необходимо знать. Это касается таких аспектов, как ориентирование



на местности, предотвращение лесных пожаров, а также умение распознавать и избегать опасных животных и насекомых.

Представитель МАСС подчеркнул необходимость контроля за детьми со стороны родителей и предостерег от купания и отдыха в опасных местах. Привел примеры беспечности, цена которой – человеческая жизнь.

Важно помнить, что предупрежден – значит вооружен, и именно этот принцип должен быть основным при обсуждении вопросов безопасности.

### Противоаварийная тренировка



На котельной №1002 в пгт Медведево по адресу: ул. Советская, д. 5 состоялась противоаварийная тренировка с участием представителей ресурсоснабжающей организации, администрации Медведевского района, жилищных организаций, а также экстренных служб.



Согласно вводной тренировки, в результате падения беспилотного летательного аппарата либо его обломков произошел взрыв и возгорание на участке магистральной теплосети диаметром Ду-300.



В результате условной аварии произошёл разрыв трубопровода,





интенсивный выход теплоносителя и подтопление прилегающей территории. По легенде тренировки было отключено теплоснабжение жилого квартала, включающего шесть многоквартирных домов и четыре социальных объекта.

Для оперативной ликвидации последствий условной аварии были задействованы аварийные службы предприятия, сотрудники экстренных служб, пожарный расчёт и бригада скорой медицинской помощи. В ходе тренировки специалисты теплоснабжающей организации определили характер и масштаб повреждений, оперативно разработали план действий по устранению технологического нарушения и приступили к выполнению аварийно-восстановительных работ.



Слаженные действия участников тренировки позволили устранить условный дефект в нормативные сроки и восстановить подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения.

По итогам тренировки состоялось заседание штаба, в рамках которого заместитель главы администрации Медведевского района Афанасьев С.О.



дал учениям удовлетворительную оценку и отметил высокий уровень взаимодействия всех задействованных служб.

На сегодняшний день АО «Марикоммунэнерго» располагает необходимой техникой, оборудованием и укомплектованным штатом оперативного персонала для своевременного устранения технологических нарушений и обеспечения стабильной работы объектов теплоснабжения.

## Котельная №1030 п. Краснооктябрьский: стабильная работа и сильная команда



В Медведевском районе на обслуживании АО «Марикоммунэнерго» находятся 22 котельные и 3 центральных тепловых пункта. Одним из ключевых объектов является котельная №1030 п. Краснооктябрьский, обеспечивающая бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Котельная работает под руководством



мастера Габдрахманова Дамира Гарифулловича. Здесь сформирован слаженный коллектив операторов, который на протяжении многих лет обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования. В смене трудятся: Яковлева Галина Анатольевна (стаж 18 лет), Урбан Марина Анатольевна (стаж 6 лет), Гордеева Ирина Васильевна (стаж 33 года), Максимцева Ксения Сергеевна (стаж 8 лет).

Главная задача операторов — обеспечение бесперебойной, экономичной и безаварийной работы оборудования котельной для производства тепловой энергии. В обязанности специалистов входит контроль температурных графиков и работы основного и вспомогательного оборудования, обход территории с соблюдением требований безопасности, а также оперативный контроль параметров работы оборудования. Работа требует высокой ответственности, внимательности и строгого соблюдения технологических процессов.

В 2019 году котельная №1030 п. Краснооктябрьский заняла 1 место в смотре-конкурсе среди газовых котельных с установленной мощностью до 3,0 Гкал/ч, подтвердив высокий уровень организации работы и профессионализм коллектива.

Коллектив работает вместе не первый год, отличается взаимовыручкой и стабильностью. Благодаря их труду жители поселка обеспечены надежным и качественным теплоснабжением.

## Наши люди

### Михаил Александрович Алгаев



В АО «Марикоммунэнерго» работают настоящие профессионалы, благодаря которым жители получают тепло и комфорт. Один из таких сотрудников — оператор котельной №1619 п. Солнечный Михаил Александрович Алгаев, который трудится на предприятии около 20 лет.

Его главная задача — обеспечение бесперебойной работы котельной и тепловых сетей. Михаил Александрович тщательно контролирует температурные





режимы, следит за технологическими процессами и оперативно устраняет любые неполадки. За добросовестный труд он неоднократно отмечен благодарностями и грамотами как от АО «Марикоммунэнерго», так и от Министерства ЖКХ.

В межотопительный период 2023 года в котельной №1619 было проведено масштабное техническое перевооружение с переходом на газообразное топливо. На смену старым котлам, работавшим на твёрдом топливе, были установлены современные, более эффективные газовые агрегаты. Михаил Александрович отмечает: «Работать стало проще — новое оборудование надёжное и удобное в обслуживании». Котельная обеспечивает теплом практически весь посёлок Солнечный: детский сад, школу, больницу, магазины и многоквартирные дома.

Коллектив объекта под руководством мастера Алексея Васильевича Туева включает четырёх операторов, двух слесарей, одного аппаратчика химводоочистки и одного инженера по контрольно-измерительным приборам. Все вместе они отвечают за стабильную работу котельной, благодаря чему тепло надёжно поступает в дома и учреждения п. Солнечный.

## Профессия: аппаратчик химводоочистки

В АО «Марикоммунэнерго» важную роль в надёжной работе котельного оборудования играют аппаратчики химводоочистки.

Харитонов Валентина Ивановна, аппаратчик ХВО котельной №1008 п. Знаменский, отвечает за подготовку воды перед её подачей в котёл.

Вода проходит многоступенчатую очистку, а её качество находится под постоянным контролем. Специалисты проводят анализы и фиксируют результаты в специальных журналах — именно по этим показателям можно судить о состоянии оборудования.


Поддержание безнакипного водно-



химического режима — ключевая задача. Накипь является одной из основных причин остановки котлов, поэтому контроль на каждой котельной особенно тщательный.

«Работа требует высокой ответственности и внимательности, но при этом остаётся интересной», — делится Валентина Ивановна.

Благодаря таким специалистам обеспечивается стабильная и надёжная работа системы теплоснабжения.

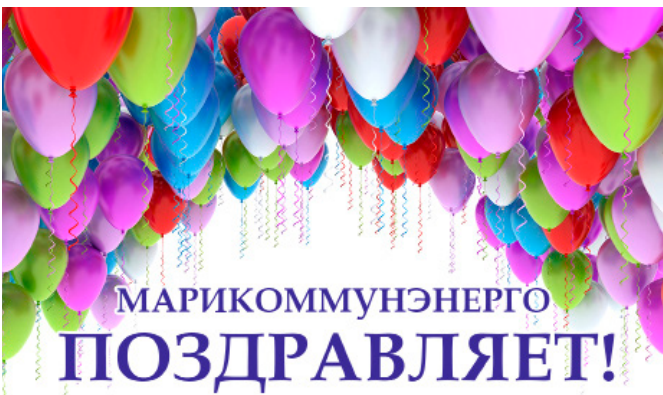

## Юбиляры июля Главное подразделение

**Изъянов Павел Анатольевич,**  
сторож котельной №0701 п. Килемары  
**Панкратов Вячеслав Леонидович,**  
слесарь-электрик по ремонту  
электрооборудования транспортной  
службы

**Васенёв Павел Владимирович,**  
старший мастер Килемарского ТСР  
**Денисов Владимир Викторович,**  
инженер по гражданской обороне и  
чрезвычайным ситуациям, служба  
безопасности

**Желонкин Александр Владимирович,**  
старший оператор котельной №1008  
п. Знаменский

**Кузнецов Александр Николаевич,**  
оператор котельной №1105 ЦРБ  
п. Морки

## Козьмодемьянские тепловые сети

**Чибисова Наталья Вячеславовна,**  
менеджер по клинингу

## Северо-Восточные тепловые сети

**Сибгатуллин Мубарак Аухадуллович,**  
слесарь-электрик п. Параньга

## Юбиляры августа Главное подразделение

**Исмаилов Вакиль Васильевич,**  
старший машинист (кочегар) котельной  
№1110 п. Залесный

**Семакин Константин Валерьевич,**  
начальник отдела, производственно-  
технический отдел

**Серебряков Андрей Петрович,**  
машинист (кочегар) котельной  
№0701 п. Килемары

**Фельдшер Александр Борисович,**  
инженер по автоматизированным  
системам и управления  
технологическими процессами,  
служба программного обеспечения  
и автоматизации систем управления  
технологическими процессами

**Барышков Юрий Павлович,**  
слесарь по ремонту оборудования  
котельной 0706 п. Килемары

**Очков Павел Аркадьевич,**  
слесарь по ремонту оборудования  
котельной, участок по ремонту и  
обслуживанию котельный и тепловых  
сетей п. Медведево

## Звениговские тепловые сети

**Красильников Олег Викторович,**  
ведущий инженер по контрольно-  
измерительным приборам и автоматике,  
производственно-технический отдел  
**Горшков Александр Михайлович,**  
оператор котельной № 0609  
п. Красногорский

## Северо-Восточные тепловые сети

**Четкарев Юрий Васильевич,**  
слесарь по ремонту тепловых сетей  
котельной №1501 п.Сернур  
**Домрачев Юрий Михайлович,**  
водитель транспортного цеха  
п.Новый Торъял